


skala 1:25
2000



UWAGA:

- Krążek na wjazdach należy obniżyć z 12 cm do 6 cm.
- Obniżenie z wysokości 12 cm (na chodniku) do 6 cm (na wjazdach) należy wykonać na długości minimum 2,0 m z obu stron.
- Krążek na przejściach dla pieszych obniżyć z 12 cm do 2 cm.
- Obniżenie do wysokości 2 cm należy wykonać na długości minimum 3,0 m z obu stron.

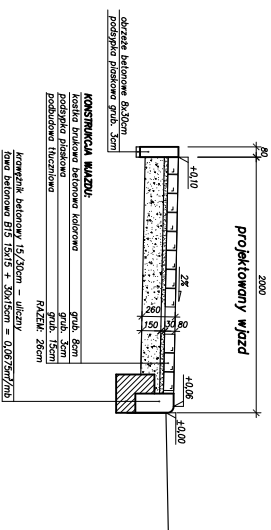